


Studzienka kanalizacyjna betonowa typ 1000 z C35/40

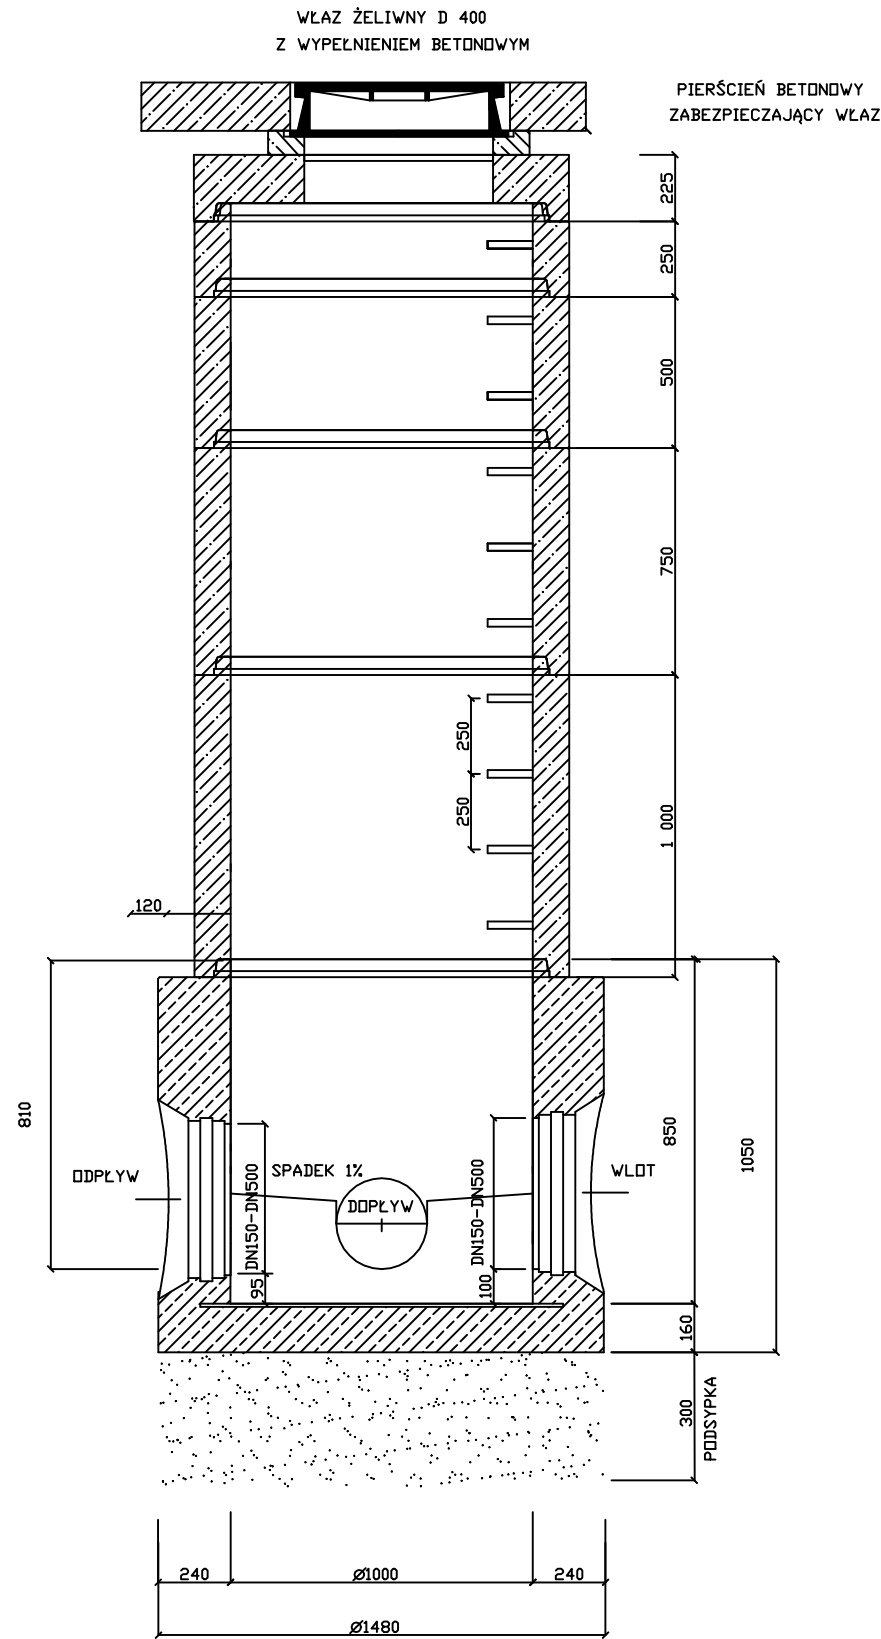

UWAGA:

Zabezpieczenie włączów żeliwnych stosować wyłącznie w terenie nieutwardzonym

Dla studni betonowych należy:

- Zastosować stopnie złączowe żeliwne powlekane.
- Zastosować systemowe pokrywy studzienne 1000/625

Rysunek: Studnia rewizyjna 1000 mm - schemat.			
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.			
Adres: dz. 504/1, 505, 506, 531/3, 508/10, 508/9, 509, 542, 532/4, 511/10, 511/11, 511/9, 514/7, 517/2, 522/3, ul. Diamentowa, Henrykowo.			
Skala: -	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09	W szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Data: 04. 2017	Sprawdzający: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12	W szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Nr rys.: 11	Asystent:		