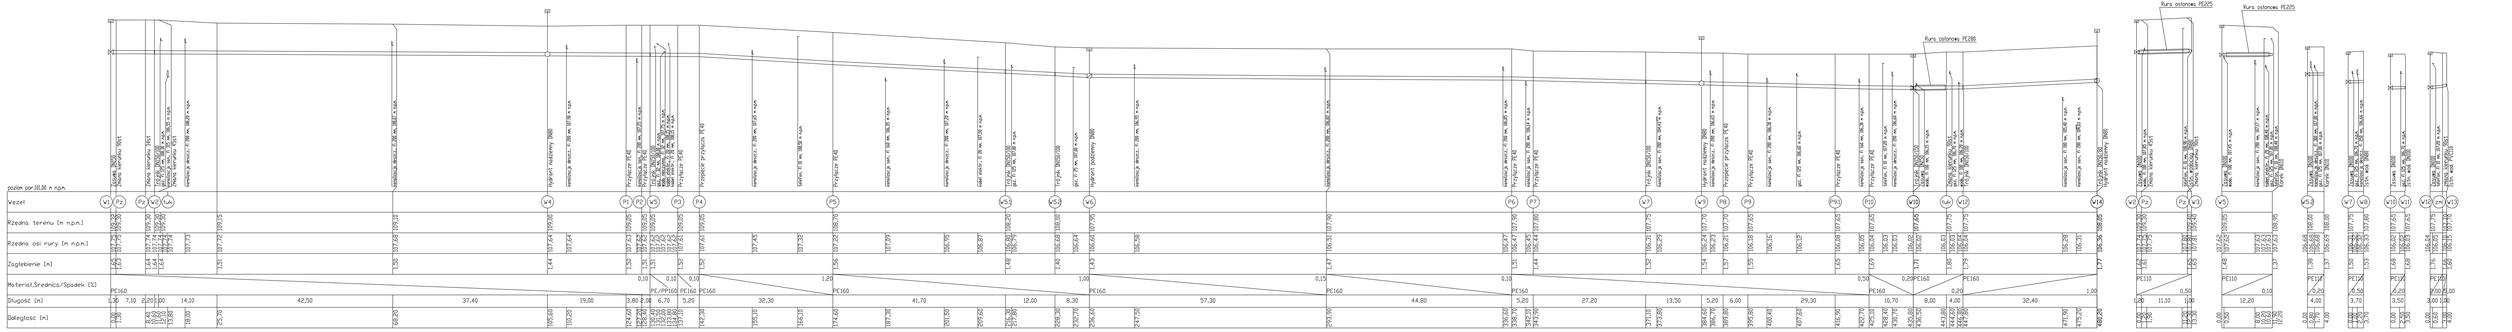

UWAGA!
W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. wodociągiem sieci, przyjęto. następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :
- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok.0,5 m p.p.t

TEMAT:	**Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Dworcowej w Wilkowicach.**
ADRES INWESTYCJI:	**ul. Dworcowa, 64-115 Wilkowice, gm. Lipno.**
DATA:	2017 r.
INWESTOR:	**MPWiK Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno**
SKALA:	1:500/100
BAZA: RYS.	**PROFIL PODŁUŻNY - odc. W1 - W14**
NR RYS.	**3**
PROJEKTANT:	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. bez ograniczeń (ŁOPUSKIE/POZ/0331)